


Prehľad spotreby tepla na vykurovanie r. 2010-2014 pre objekt - Základná škola na ul. Šrobárovej č. 20, Prešov **výpočet úspor dennostupňovou metódou**

Základná škola bola kompletne zateplená (ZAT) a stavba bola odovzdaná k 1.5.2011, následne bola zrealizované: termostatizácia a hydraulické vyregulovanie objektu (TRV, HRV), rekonštrukcia strojovne ÚK a objektová ekvitemická regulácia (EKV) objektu k 1.9.2011.

Odberateľ:		Základná škola, ul. Šrobárová 20, Prešov				
Opatrenia na úsporu:		Obdobie/množstvo tepla na vykurovanie	Spotreba ÚK (GJ)	Spotreba ÚK (kWh)		Prepočítaná spotreba ÚK cez dennostupne D° (kWh)
		dlhodobý priemer pri počte dennostupňov 3945	3 354	931 528		931 528
r.2010	ZAT	rok 2010	2 399	666 445		664 525
r.2011	ZAT, HRV, TRV, EKV	rok 2011	1 522	422 845		454 480
r.2012		rok 2012	1 347	374 180		389 524
r.2013		rok 2013	1 313	364 676		390 671
r.2014		rok 2014	970	269 554		328 820

Porovnanie spotrieb tepla na vykurovanie (kWh) - r. 2010-2014

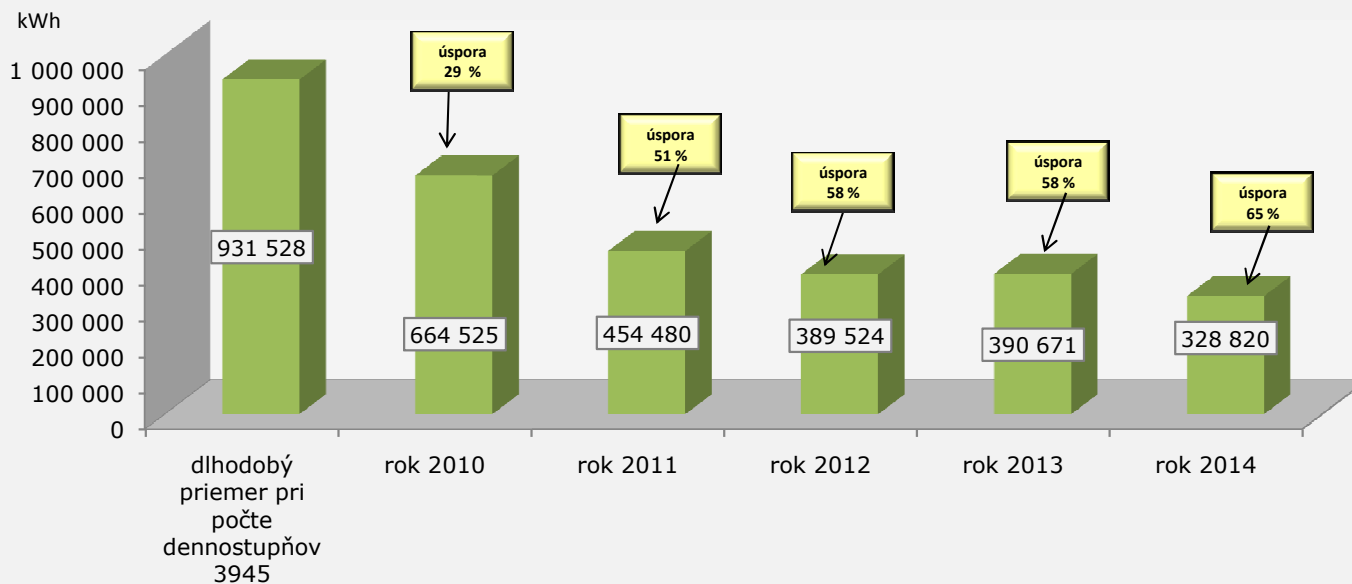

pre výpočet úspor bolo použité množstvo tepla vypočítané na dlhodobý priemer z energetického auditu